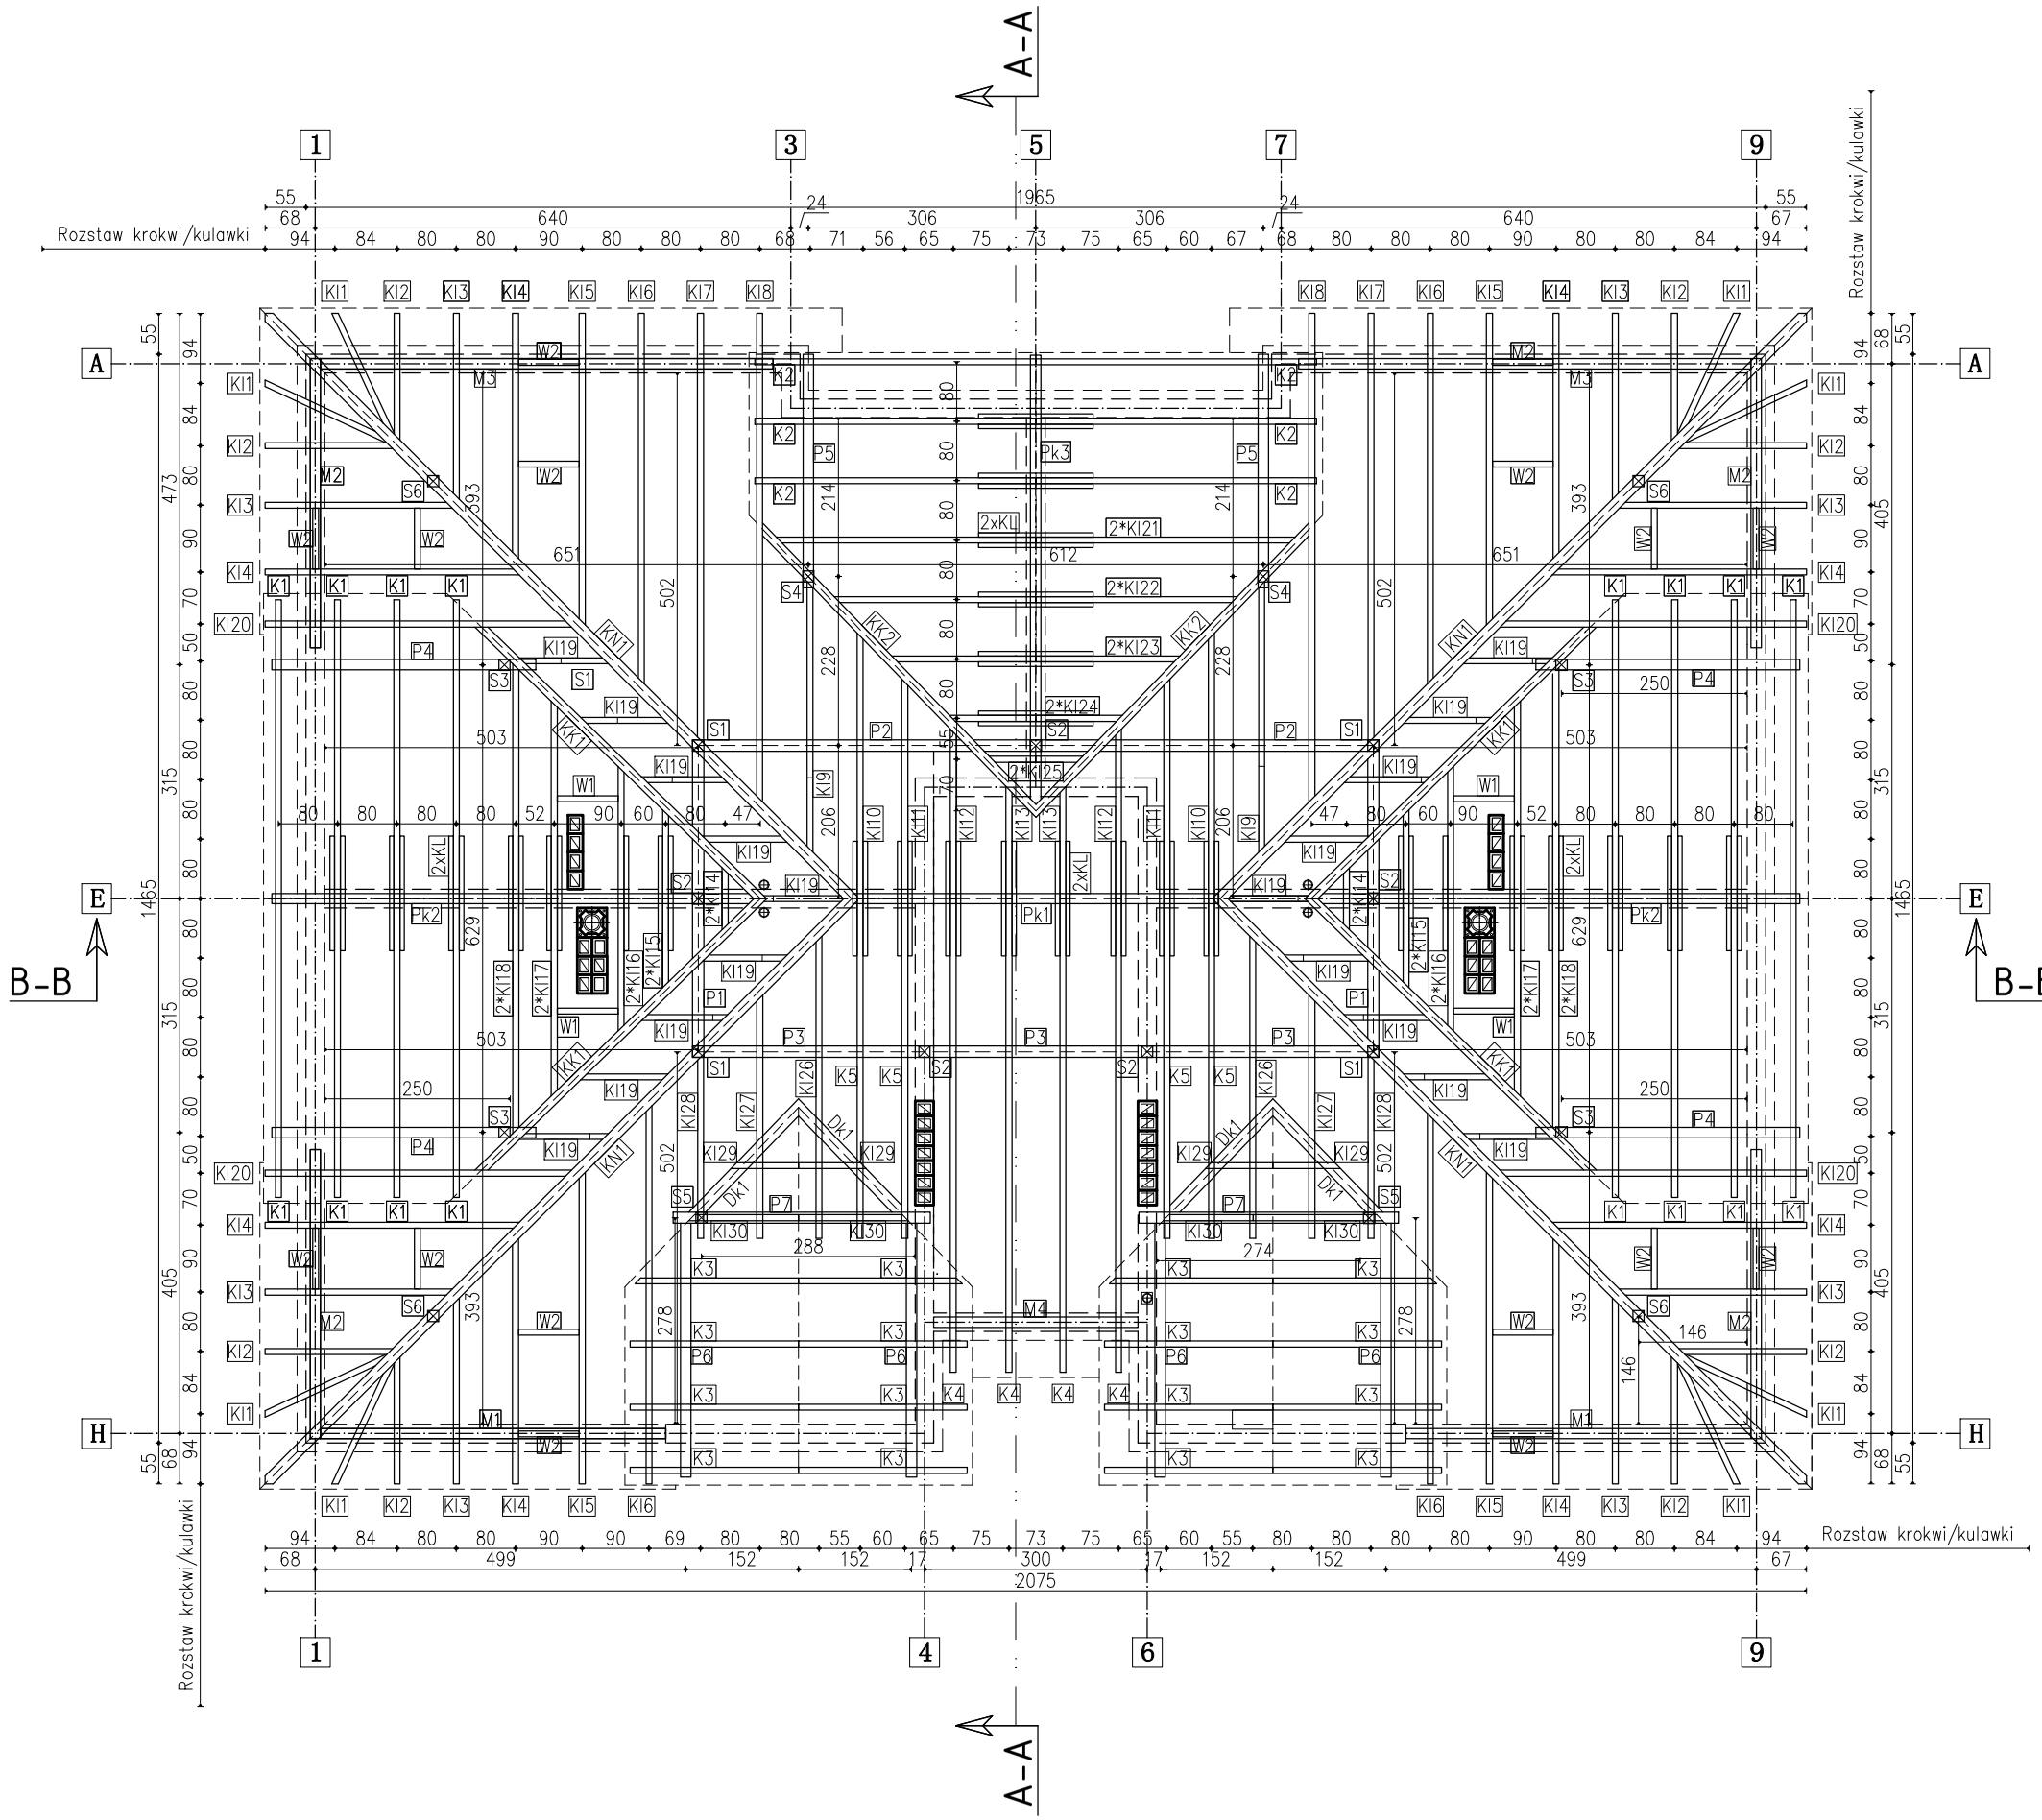

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIĘŹBY DACHOWEJ			
OZNACZENIE	NAZWA	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
K1–K5	KROKIEW	8cm	18cm
KI1–KI30	KULAWKA	8cm	18cm
P1– P3	PŁATEW	15cm	20cm
P4– P7	PŁATEW	15cm	18cm
M1–M4	MURŁATA	14cm	14cm
S1–S6	SŁUP	15cm	15cm
W1–W2	WYMIAN	8cm	18cm
KN1	KROKIEW NAROŻNA	15cm	22cm
KK1–KK2	KROKIEW KOSZOWA	15cm	18cm
DK1	DESKA KOSZOWA	16cm	5cm
Z1	ZASTRZAŁ	12cm	12cm
Pk1–Pk3	PŁATEW KAL.	14cm	14cm
KL	KLESZCZE	5cm	12cm

DREWNO KLASY C30

UWAGI:
1. Murłaty mocować kotwami stalowymi M12 zabetonowanymi w wieńcu obwodowym W–3.2 i W–3.3 co 1,2m; miejsca oparcia murłaty izolować papą.
2. Dla zapewnienia sztywności trzonów kominowych należy zastosować systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejść dachowych w postaci systemowych uchwytów.
3. Elementy drewniane ustyuowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędźi przewodu dymowego lub spalinowego należy zabezpieczyć tynkiem gr. 2,5cm na siatce (na długości min. 1m)
4. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednch rysunków branżowych.

Biuro projektowe:
59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6
tel. 503 97 23 68
517 80 40 94
SISKKON
FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA

Temat opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY
ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH

Inwestor:
ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:
dz. nr 18/18;
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytuł rysunku:
RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD II PIĘTREM

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Rafał ROZENTRETER	239/DOŚ/07	

Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Waldemar PAWŁOWSKI	**LBS/0027/POOK/09**	

Faza projektu: projekt budowlany	Skala: 1:100	Nr rysunku:
Branża: konstrukcja	**Data: 30.08.2018r.**	**K-08**